



KLASSNINGSPLAN

Tappning av brandfarlig vätska
från större till mindre kärl
med och utan punktventilation

Vätska hälls från
större till mindre kärl




Utan ventilation

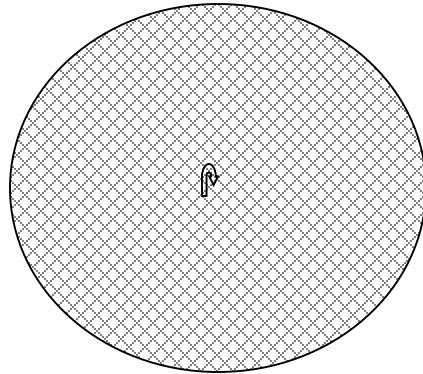


Riskområde zon 1 i en sfär
 $R=1,5$ m runt vätskeflödet

Vätska pumpas från
större till mindre kärl

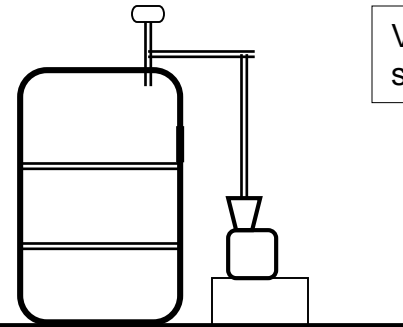

Med punktventilation



Riskområde zon 1 i en sfär
 $R=0,25$ m runt vätskeflödet



Riskområde 1:
Område där explosiv atmosfär förväntas
förekomma ibland vid
normal hantering.