


# KLASSNINGSPLAN

Brandfarlig gas i gascentral  
i rum mindre än 8 m<sup>2</sup>



Riskområde zon 1; sfär R= 0,5 m.  
Område där explosiv atmosfär förväntas  
förekomma vid normal hantering.

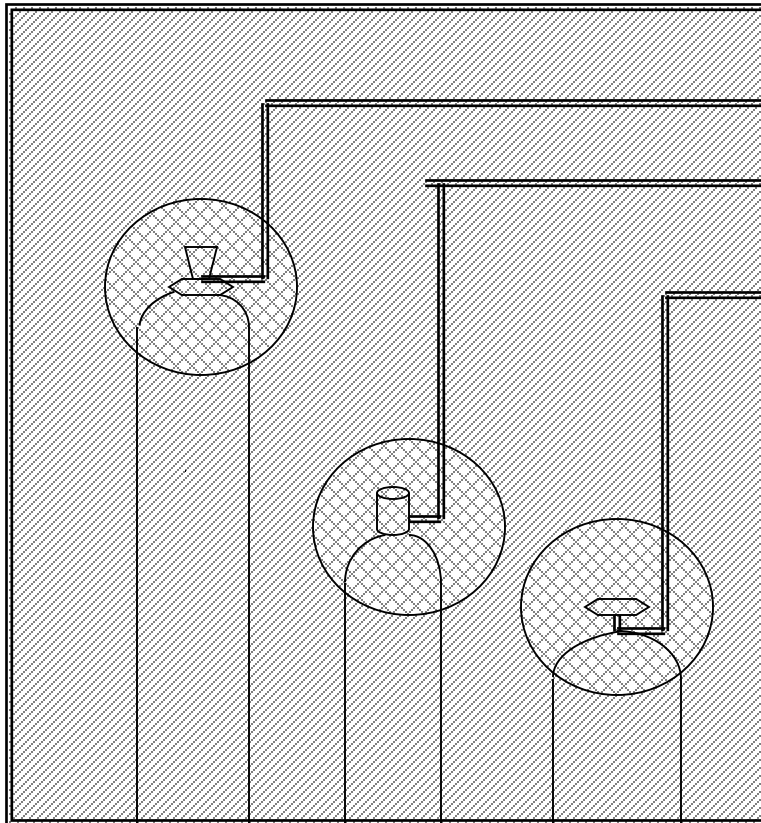

Riskområde zon 2; hela rummet.  
Område där explosiv atmosfär inte förväntas  
förekomma vid normal hantering men om den  
ändå gör det, endast har kort varaktighet