


KLASSNINGSPLAN

Evolutionsmuseets montrar



Om glasburk (volym > 1 liter) går sönder och innehållet rinner ut i skåpet förväntas explosionsfarlig atmosfär uppstå inne i skåpet och utanför skåpet när dörr öppnats.

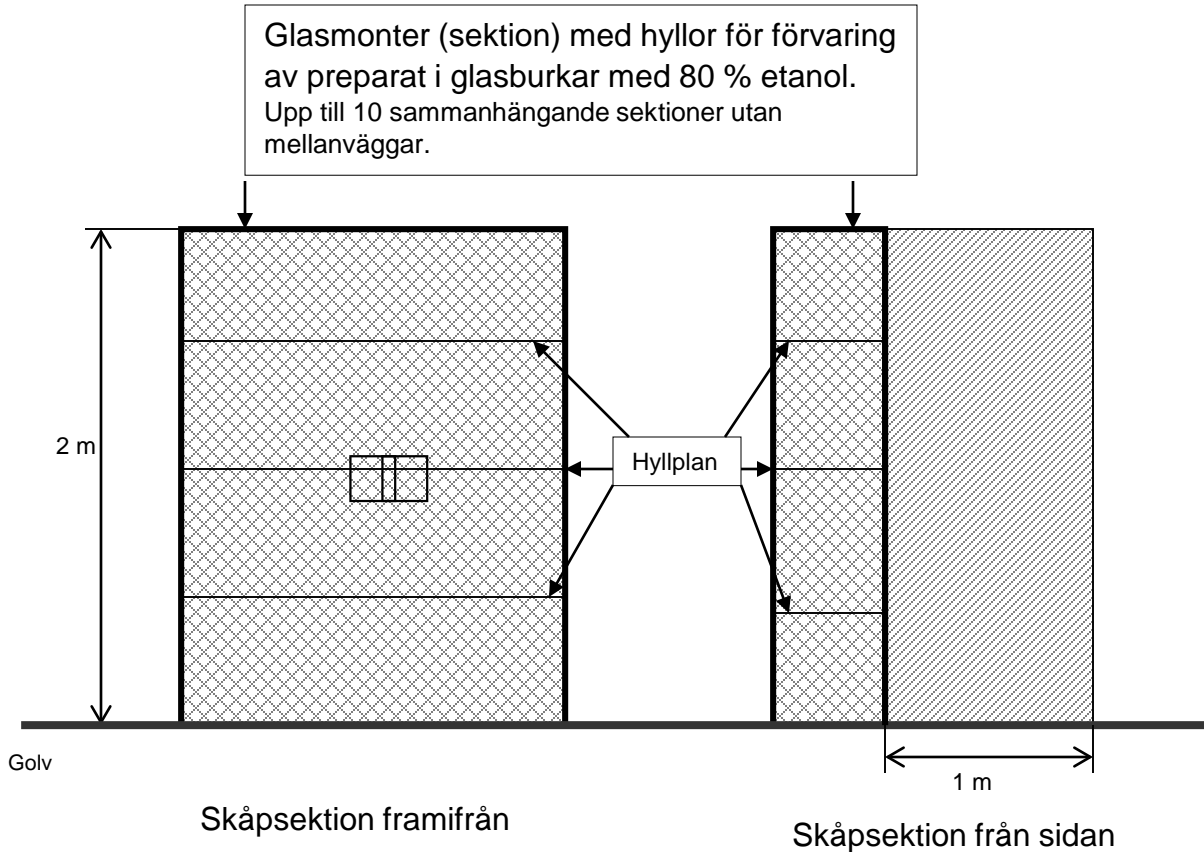

Riskområde zon 1:
Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma ibland vid normal hantering.



Riskområde zon 2:
Område där explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid normal hantering men om den ändå gör det, endast har kort varaktighet.