



KLASSNINGSPLAN

Tappning av brandfarlig vätska
från större till mindre kärl
med och utan punktventilation


Vätska hälls från
större till mindre kärl



Vätska pumpas från
större till mindre kärl

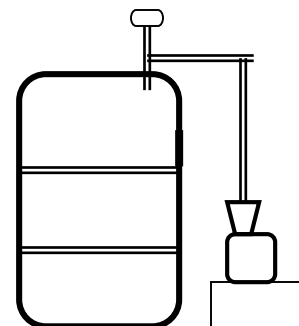


Utan ventilation

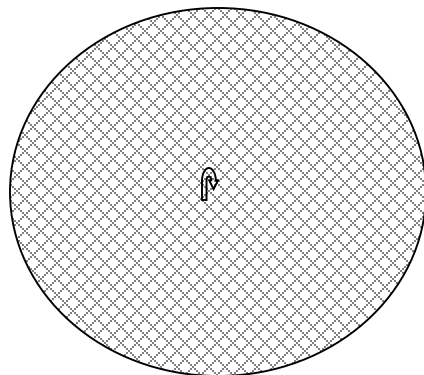

Riskområde zon 1 i en sfär
 $R=1,5$ m runt vätskeflödet

Med punktventilation



Riskområde zon 1 i en sfär
 $R=0,25$ m runt vätskeflödet



Riskområde 1:
Område där explosiv atmosfär förväntas
förekomma ibland vid
normal hantering.