


# KLASSNINGSPLAN

Dragskåp vid hantering av  
brandfarlig vara

Dragskåp framifrån

Dragskåp från sidan

Ventilationsriktning

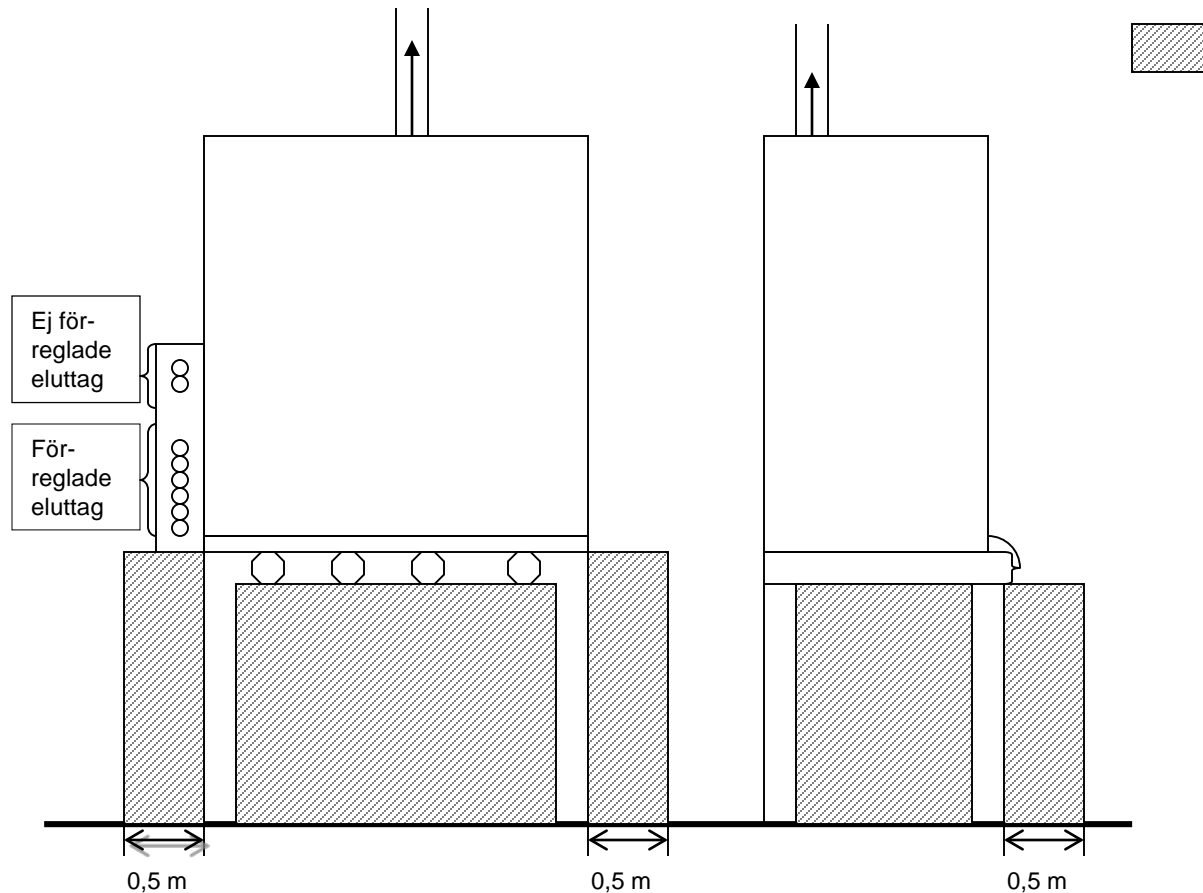

Riskområde zon 2:  
Område där explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid normal hantering men om den ändå gör det, endast har kort varaktighet.

Elutrustning som används inne i dragskåpet och inom riskområde zon 2 ska vara ansluten till förreglade eluttag. Elutrustning som ansluts inom zon 2 till icke förreglade eluttag ska vara explosionsskyddad. Förregling innebär att om ventilationen understiger grundflödet görs elutrustning automatiskt strömlös.